

תעודת בדיקה מספר 7072310883

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : שטייניץ לירד הנדסת תאורה בע"מ ח.פ. : 514509744
 מענו : ת.ד. 588 נוף הגליל 17105
 תאריך ההזמנה : 2020/10/05

תאור המוצר

מנורה - הצפה
 הדגם הנבדק : FL13-1K2 מנורת הצפה לד CLASS I IP66 1200W
 יצרן : AGC
 ארץ יצור : סין

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 2020/10/05 בשעה: 13:45
 כמות במדגם : 1

מהות הבדיקה: בדיקת דגם במסגרת בדיקות שוק: אימות תעודה להכרה

התאמה לסעיפים: של התקן הישראלי ת"י 20 חלק 2 חלק עשרוני 5 - מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות הצפה, מנובמבר 2017

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
 מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 5 דפים
 ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן.
 פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

הערות:

אימות תעודת CB TEST CERTIFICATE No.: DE 2-027560
 שהופקה ע"י: TUV בתאריך: 27/05/2020
 TRADEMARK:AGC
 MODEL/TYPE:FL13-1K2
 TEST REPORT REF No.: 60359599 001 26/05/2020

(מספר הפרק בסוגריים מתייחס לפרק בתקן ת"י 20 חלק 1)

תעודת בדיקה מספר 7072310883

1953 - "

12

5

2

: המוצר הנבדק הינו מנורת הצפה

המיועדת לתאורה בעזרת מקור אור מסוג LED

בהספק שנע בין 800-1200W

המיועדת למתח זינה של 230V

מיועדת לטמפרטורת עבודה של Ta40c

דרגת הגנה מפני אבק ומים IP66

החייבור לזינה מתבצע דרך תיבת ציוד הכוללת בתוכה

את הדרייברים (2) LED

סוג ההגנה מפני הלם חשמלי I (הארקה)





תעודת בדיקה מספר 7072310883

1953 - "

12

5

3

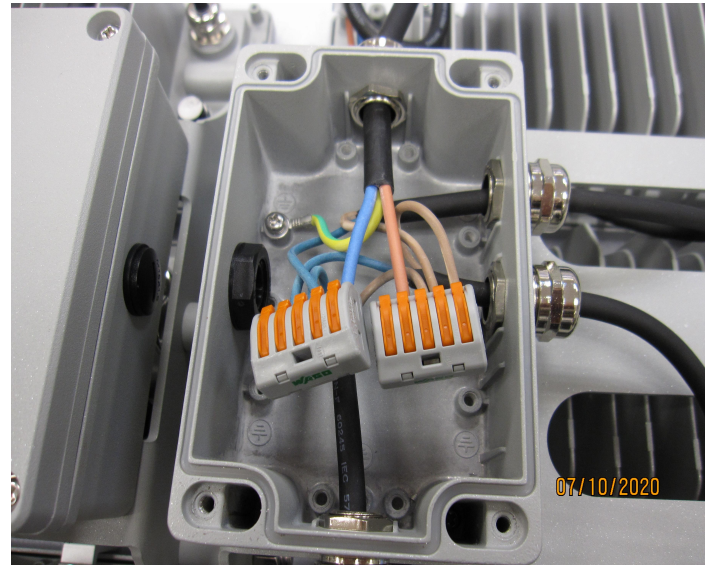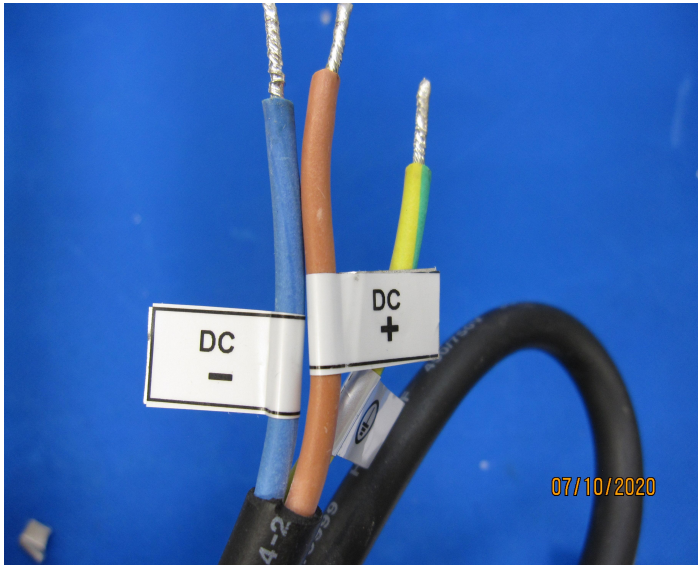

תעודת בדיקה מספר 7072310883

1953 - "

12

5

4



תעודת בדיקה מספר 7072310883

1953 - "

12

5

5

מספר סעיף	תאור סעיף	ליקויים	מסקנה
5.5	סימון (פרק 3)		מתאים
5.205	דרישות בדיקה כלליות (פרק 0.5 - רכיבי מנורות)		מתאים
1.2031	תאימות אלקטרומגנטית (פרק 0.3 - ת"י 961 חלק 15)		מתאים
1.2032	תאימות אלקטרומגנטית (פרק 0.3 - ת"י 61000 חלק 3.2)		מתאים
1.2033	תאימות אלקטרומגנטית (פרק 0.3 - ת"י 61000 חלק 3.3)		מתאים